


# Режим Состояние дверей

Режим окна наблюдения **Состояние дверей** используется для просмотра состояния датчиков открытия дверей и состояния реле контроллеров.

При настройке окна наблюдения в режиме **Состояние дверей**, необходимо на вкладке **Окно (1, 1)** выбрать контроллеры, с помощью которых требуется отслеживать состояние датчиков открытия дверей или реле управления.

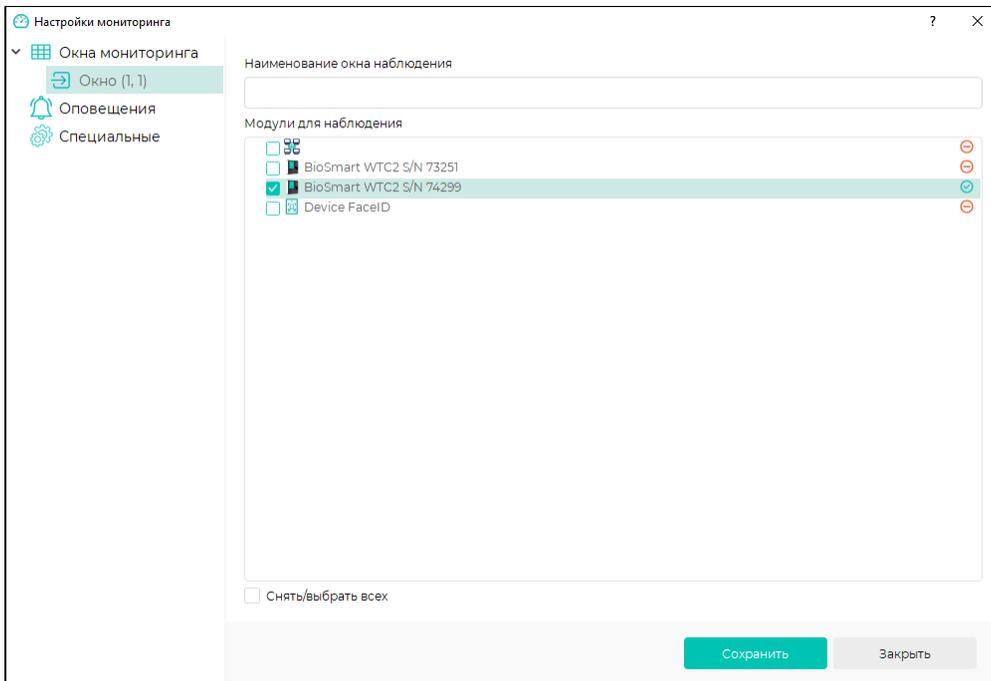

В окне наблюдения показан список контроллеров.

В столбцах **Реле 1** и **Реле 2** отображается состояние реле контроллера.

Наименование	Состояние дверей	Реле 1	Реле 2	Режим прохода	Идентификация
BioSmart WTC2 S/N 74299	Закрето				[27.09.2023 10:43] Поляков Ф. Э. Вход ...

В столбце **Состояние дверей** отображается состояние датчика открытия дверей (датчика прохода), подключенного к контроллеру.

Наименование	Состояние дверей	Реле 1	Реле 2	Режим прохода	Идентификация
BioSmart WTC2 S/N 74299	Открыто 0 мин. 2 сек.				

При нажатии правой кнопкой мыши на строке с контроллером появляется выпадающий список возможных действий.

Наименование	Состояние дверей	Реле 1	Реле 2	Режим прохода	Идентификация
BioSmart WTC2 S/N 74299	Открыто 0 мин. 2 сек.				

- Открыть дверь
- Закрыть дверь
- Включить нормальный режим прохода
- Включить режим свободного прохода
- Включить режим блокировки прохода
- Отмена экстренного открытия дверей